



Kartvedlegg til utslippssøknad – hva bør angis på kartet? (EKSEMPEL for kartvedlegg)

Kart over den aktuelle eiendommen i målestokk 1:5000 eller større vedlegges søknad om utslippstillatelse. Fortrinnsvis er størrelsesorden 1:500 eller 1:1000 å foretrekke. Bebyggelse, eiendomsgrenser og veiadkomst skal fremkomme av kartet. I tillegg bør minimum følgende opplysninger angis på kartet:

- Gnr./bnr. på den aktuelle eiendommen
- Målestokk på kartet, eks M 1:1000
- Pil med angivelse for nord på kartet:
- Anbefalt lokalisering av kummer som;



Slamavskiller:



Pumpekum:



Kum:

(fordelingskum,
inspeksjonskum,
prøvetakingskum)



Renseanlegg:

(Minirensanlegg
eller renseanlegg
for gråvann)



Tett tank:



- Lokalisering av areal for infiltrasjon:
- Lokalisering av tømme plass:
- Lokalisering av brønner:



Det viktig å spesifisere i kommentaren hvilke type brønner det snakk om, for eksempel borebrønn i fjell, borebrønn i løsmasser, gravd brønn osv.

- Strømningsretning for infiltrert vann i grunnen:



- Registrert fjell i dagen:




Gnr. ____, bnr. ____, fnr. ____ i Averøy kommune




- Undersøkte lokaliteter:

1 5

- Spillvann selvfallsledning
- Spillvann pumpeledning
- Avstand til et fastpunkt



Eksempel på kartvedlegg er vist nedenfor

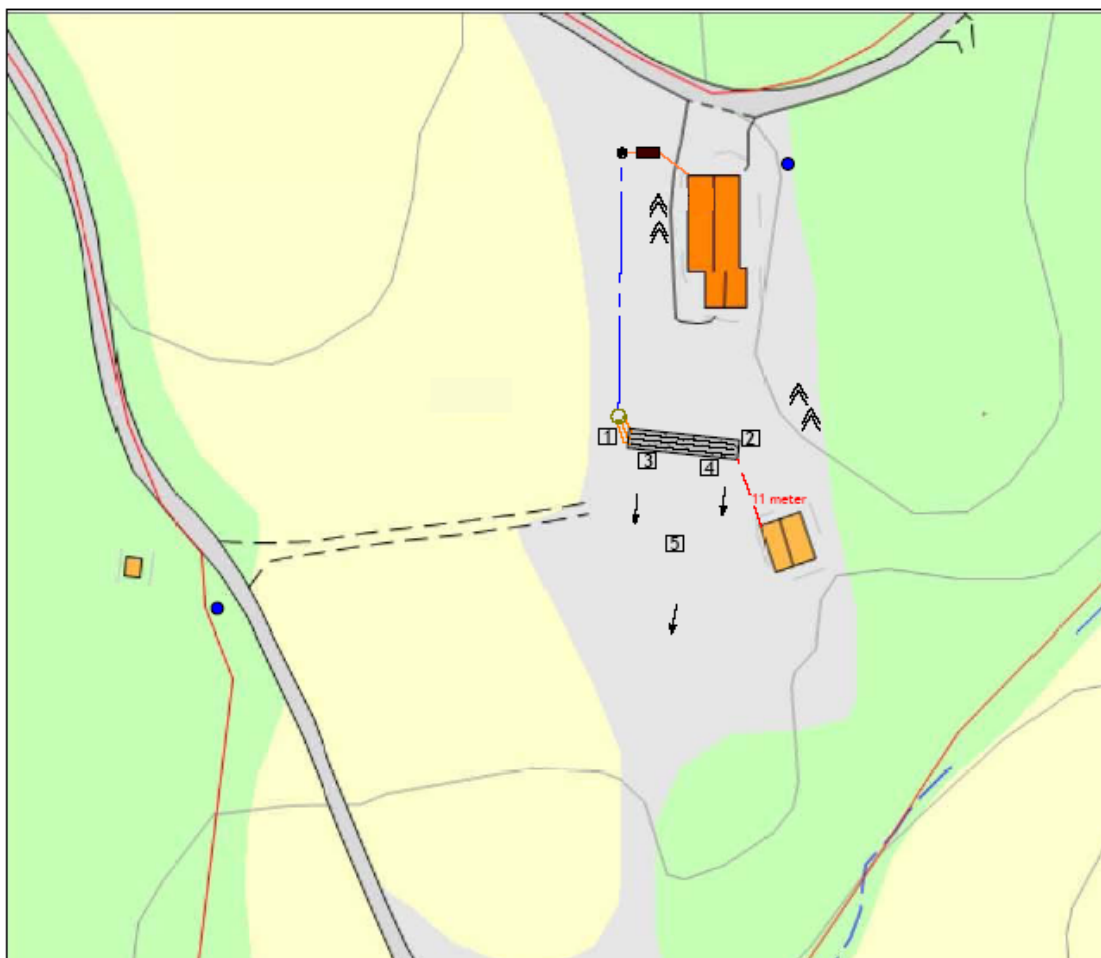

Tegnforklaring:

Slamavskiller og pumpekum



Infiltrasjonsfilter



Fordelingskum



Selvfallsledning



Pumpeledning



Drikkevannsbrønn



Strømningsretning



Undersøkte lokaliteter



Fjell i dagen



Avstand til fastpunkt



Kart over den undersøkte eiendommen, gnr/bnr. 0/0, i NN kommune med lokalisering av avløpsrenseanlegg.

Infiltrasjonsfilteret skal lokaliseres som vist på kartet.

Lokalisering av kummer er et forslag, men det er viktig at kummer lokaliseres slik at de er tilgjengelige for tømning og service/vedlikehold.

Kommentarer:



= begge er borebrønn i fjell